



KH-コラムジョイントご発注の際のお客様ご確認用チェックリスト

会社名	物件名	作成日	年 月 日	
確 認 項 目			チェック欄	
①	耐震用鉛直ブレースの取付く接合部では、KH-コラムジョイントの適用不可。			
②	上下の柱の板厚制限を満たしている(付表1参照)			
③	梁の鉛直方向の勾配:45度以下			
④	梁の水平方向の勾配:45度以下			
⑤	各梁の溶接線が KHC1 面内に収まっている			
⑥	取付く梁(鋼種・断面)が適用範囲内にある(保有耐力接合条件を満足している)			
⑦	中間階	上下端	付表1の必要余長さ以上	
⑧	余長の確保	上端	付図2参照	
⑨		下端	付表1の必要余長さ以上	
⑩	傾斜柱側の切断面の角度		傾斜柱の傾斜角の1/2	
⑪	セットバック階 (傾斜柱階)	傾 斜 柱 側	補強PL無し	付表1の必要余長さ以上
⑫			補強PL有	25mm以上
⑬		直切側	付表1の必要余長さ以上	
⑭	KH-コラムジョイントの全長:2000mm以下			

上下柱の板厚制限(mm)				必要 余長 (mm)
規 格	BCR TSC	BCP	STKR	
KHC300	≤19	≤19	≤12	100
KHC350	≤22	≤22	≤12	
KHC400	≤25	≤25	—	150
KHC450	≤25	≤28	—	
KHC500	≤25	≤28	—	200
KHC550	≤25	≤32	—	
KHC600	—	≤32	—	

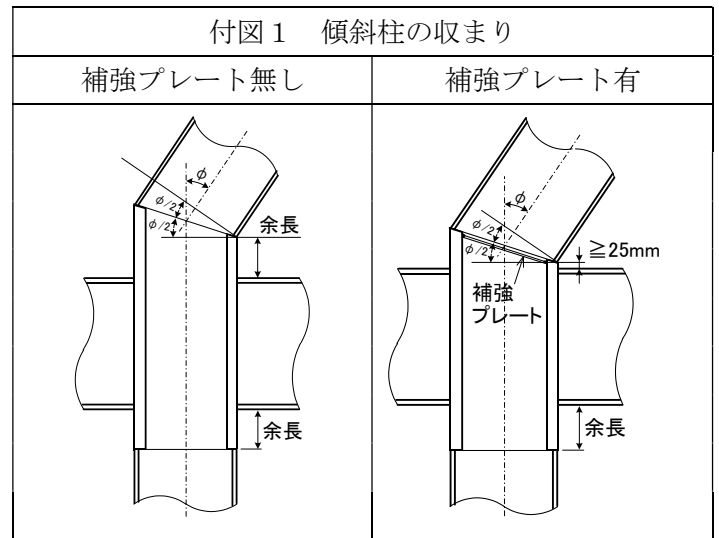

* 補強 PL は、製品には取付けられておりません。お客様の方でお取付け下さい。

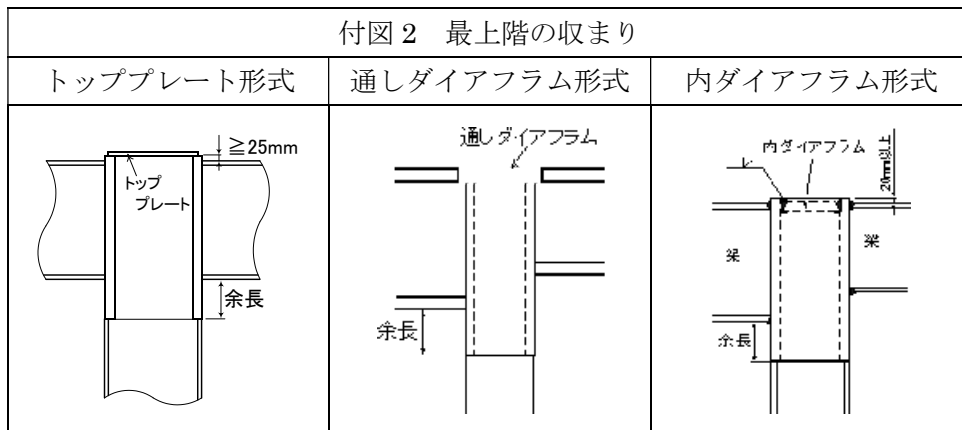

* トップ PL・通しおよび内ダイアフラムは、製品には取付けられておりません。お客様の方でお取付け下さい。